



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑)

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๐) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

“(๒๐) “ผู้ค้าน้ำมัน” หมายความว่า ผู้ค้าน้ำมันซึ่งมีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไปและได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง”

ฉบับพิเศษ หน้า ๕

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปเป็นข้อ ๒ ทวิ ในหมวด ๑ บททั่วไป แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

“ข้อ ๒ ทวิ ให้ผู้ค้าน้ำมันหน้าที่ควบคุมดูแลตัวแทนค้าต่างของ ตนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่ตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมันกระทำการอัน เป็นการฝ่าฝืน ข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ถือว่าผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้กระทำการฝ่าฝืนนั้น ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำฝ่าฝืนของตัวแทน ค้าต่างนั้น หรือได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแลตัวแทนค้าต่าง ของตนเป็นการเพียงพอแล้ว”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปใน แทน

“ข้อ ๓ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการบรรจุก๊าซลงในภาชนะ บรรจุก๊าซ ซึ่งมีความจุเกิน ๐.๐๕ ลิตร หรือประสงค์จะประกอบกิจการ บรรจุก๊าซจากถังขนส่งก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซ ต้องเป็นผู้ค้าน้ำมัน หรือตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมัน และต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการบรรจุก๊าซตามแบบ ป.ล. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้”

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปในแทน

“ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๕ ทวิ โบนัสที่ประกอบกิจการบรรจูก๊าซให้มีอายุหนึ่งนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕ ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

“ข้อ ๕ ทวิ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซพ้นจากการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมันที่เป็นตัวการของตนในขณะที่ยังไม่สิ้นอายุ ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซนั้นเป็นอันสิ้นอายุ และถ้าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซนั้นประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซตามข้อ ๓ โดยพลัน และให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาต”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปในแทน

“ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซ หรือใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซ เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันและหลักฐานการเป็น

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๘ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

ตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมัน ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่บรรจุ
ก๊าซหรือยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบ
กิจการบรรจุก๊าซ”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไป
แทน

“(๑) เขตสถานบริการแห่งหนึ่งต้องห่างจากเขตสถานบริการแห่ง
อื่นๆ และเขตสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อยู่บนฝั่งถนน
สาธารณะหรือทางหลวงสายเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร และ
ผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานบริการต้องห่างจากอาคารของสถานทูต
โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า
๖๐.๐๐ เมตร เว้นแต่อาคารของสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล
โรงภาพยนตร์หรือสนามกีฬาจะมีชั้นภายหลังที่ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
บรรจุก๊าซได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามข้อ ๓
แล้ว

ในกรณีที่สถานบริการเพื่อการจำหน่าย เขตสถานบริการที่ใช้
เป็นทางเข้าและทางออกต้องอยู่ติดถนนสาธารณะหรือทางหลวง ซึ่งมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร”

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๘ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๑

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยตามข้อ ๑๕ (๑) วรรคหนึ่ง (๕) (๖) วรรคหนึ่ง และ (๗) โดยอนุโลม”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๘) ต้องติดตั้งลั่นควมคุมการไหลที่ข้อต่อท่อจ่ายก๊าซของถังเก็บ และจ่ายก๊าซตามขนาดที่เหมาะสมกับขนาดท่อจ่ายก๊าซ”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) ต้องห่างจากเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงและถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

“ข้อ ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายถึงก๊าซหุงต้ม ชนิดที่ติดตั้งเตาก๊าซที่ส่วนบนของถังก๊าซหุงต้ม และห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งเตาก๊าซที่ส่วนบนของถังก๊าซหุงต้ม”

ข้อ ๑๒ ให้อภัยเล็กน้อยใน (๕) และ (๑๐) ของข้อ ๔๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปในแทน

“(๕) ฝวภายนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน ต้องทำทับด้วยวัสดุป้องกันการผุกร่อน เช่น ฟลนที่โกลท์หรือยางแอสฟัลท์ หรือวัสดุอื่นที่เ้าแทนกันได้ ไม่น้อยกว่าสองครั้ง

(๑๐) ตัวถังเก็บและจ่ายก๊าซไม่ว่าจะเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน ต้องยึดแน่นกับฐานของถังเก็บและจ่ายก๊าซ และฐานของถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องยึดแน่นกับเสารับถังเก็บ และจ่ายก๊าซและฐานรากของถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในลักษณะที่ไม่อาจเคลื่อนหรือลอยตัวได้ และเสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซและฐานรากของถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของถังเก็บและจ่ายก๊าซและน้ำหนักของก๊าซในอัตราสูงสุดที่บรรจุอยู่ในถังเก็บและจ่ายก๊าซนั้น รวมทั้งน้ำหนักอื่น ๆ ทอาจกระทำต่อเสาหรือฐานรากนั้นได้โดยปลอดภัย”

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๑๒) ของข้อ ๔๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปในแทน

“(๑๒) ถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานบริการต้องเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดินตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๒ แห่งกฎกระทรวงนี้”

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๔๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปในแทน

“ในกรณีเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน ต้องมีท่อ (Man Hole) ต่อจากถังออกมาภายนอกหรือเหนือวัสดุที่กลบ หรือเหนือพื้นดิน เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่เหมาะสม”

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๔๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปในแทน

“(๔) การติดตั้งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินหุ้มความจุเกิน ๑,๖๐๐ ลิตร ต้องมีท่อสำหรับให้ก๊าซระบายขึ้นข้างบนสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร จากส่วนบนของถังเก็บและจ่ายก๊าซ สำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดินทุกขนาดต้องมีท่อสำหรับให้ก๊าซระบายขึ้นข้างบนสูงไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร เหนือระดับพื้นดิน”

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปในแทน

“ข้อ ๔๘ การติดตั้งถังชนส่งก๊าซบนยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้เป็นยานพาหนะชนส่งก๊าซทางบกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือบนรถไฟให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมโยธาธิการกำหนด”

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปในแทน

“ข้อ ๕๑ ถังชนส่งก๊าซต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้

(๑) ขอต่อก่อรับและท่อจ่ายก๊าซ

(๒) เครื่องวัดความดัน

(๓) เครื่องวัดระดับก๊าซ

(๔) กลอ์อุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย

(๕) ^๕ถังควบคุมการไหลและ^๕ลิ้นปิดเปิด^๕ที่ทำการควบคุมได้ในระยะไกลเมื่อท่อจ่ายก๊าซรั่ว

อุปกรณ์ตาม (๒) (๓) หรือ (๔) เมื่อติดตั้งแล้วมีส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ไหลพื้นผิวถึง ต้องมีโครงกำบังด้วย

การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังชนส่งก๊าซ ให้ปฏิบัติตาม

ข้อ ๔๗ (๑) (๒) (๓) และ (๕) สำหรับเครื่องวัดความดันจะติดตั้งไว้ที่ท่อจ่ายไอก๊าซก็ได้”

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕๗ ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

“ข้อ ๕๗ ทวิ ผู้ค้าน้ำมันต้องควบคุมดูแลถึงก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของตน และอยู่ในความครอบครองของตนหรือของตัวแทนค้าต่างของตน รวมทั้งถึงก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของตนซึ่งตนได้ยินยอมให้ผู้อนุญาตฯ ลงในถังหุงต้มดังกล่าว ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้

ในกรณีถึงก๊าซหุงต้มตามวรรคหนึ่งไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้ค้าน้ำมันนำถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของตนดังกล่าวไปซ่อมแซมหรือทำลายโดยไม่ชักช้า”

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๖๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซประจำทุกครั้ง ต้องตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินหรือถังขนส่งก๊าซ ด้วยกรรมวิธีตรวจพินิจด้วยสายตา (Visual Inspection) หากพบว่าถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซดังกล่าวมีรอยตำหนิหรือบกพร่องอันอาจทำให้เกิดอันตรายจากการบรรจุก๊าซ เจ้าของหรือผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซนั้นตามข้อ ๖๒”

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๖๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖๘ ถึงเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน หรือถึงขนส่งก๊าซ ต้องมีแผนป้ายทำด้วยโลหะทึบข้อความตามที่กำหนดในวรรคสองตีไว้ที่ตัวถัง สำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลมหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดินให้ติดแผนป้ายทึบข้อความตามที่กำหนดในวรรคสองไว้ที่ส่วนประกอบของถังเก็บและจ่ายก๊าซที่อยู่เหนือระดับพื้นดิน”

ข้อ ๒๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคสองของข้อ ๖๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ข้อ หรือตรา หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมัน”

ข้อ ๒๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถึงขนส่งก๊าซ ต้องจัดให้มีการติดตั้งแผนป้ายทำด้วยโลหะที่ตัวถังสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินหรือถึงขนส่งก๊าซ หรือที่ส่วนประกอบของถังเก็บและจ่ายก๊าซที่อยู่เหนือระดับพื้นดินสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซ

แบบกลบหรือตึงเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน แผ่นป้ายโลหะนั้น
ต้องมีข้อความและรายละเอียดตามที่กำหนดในหมวดนี้”

ข้อ ๒๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปน
แทน

“(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเป็นผู้ค
ำนามันต้องบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มเครื่องหมายการค้าของตน และ
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเป็นตัวแทนค้าต่าง ต้อง
บรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มเครื่องหมายการค้าของผู้คำนามันที่เบ
นตัวการของตน

ในกรณีที่ผู้คำนามันหรือตัวแทนค้าต่างต้องการบรรจุก๊าซลงในถัง
หุงต้มเครื่องหมายการค้าของผู้คำนามันอื่น ต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้คำนามันที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น หรือ
จากผู้คำนามันที่เป็นตัวการและผู้คำนามันที่เป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าค้าน แล้วแต่กรณี และได้แจ้งเป็นหนังสือให้กรมโยธาธิการทราบ
แล้ว”

ข้อ ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๘ ทวิ แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

“ข้อ ๑๘ ทวิ ผู้ค้าน้ำมันต้องควบคุมดูแลถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งก๊าซของตนและของตัวแทนค้าต่างของตน ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งก๊าซตามวรรคหนึ่ง ไม่ได้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ ห้ามมิให้ผู้ค้าน้ำมันบรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซดังกล่าว”

ข้อ ๒๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๘๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘๑ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องควบคุมการบรรจุก๊าซให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวดนี้ และต้องใช้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมการบรรจุก๊าซ และเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวจากผู้ค้าน้ำมัน หรือจากสถาบันที่กรมโยธาธิการเห็นชอบเป็นพนักงานบรรจุก๊าซ”

ข้อ ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของข้อ ๘๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

“(๓) ร้านจำหน่ายก๊าซตาม (๑) และ (๒) หากจัดให้มีอาคารเก็บก๊าซ สำหรับเก็บก๊าซหุงต้มโดยเฉพาะแยกจากร้านจำหน่าย ให้เก็บ

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

ก๊าซในอาคารเก็บก๊าซดังกล่าวเพิ่มขึ้นได้อีก ในปริมาณรวมกันไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตร

อาคารเก็บก๊าซตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะดังนี้

- (ก) เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐ ตารางเมตร
- (ข) ต้องอยู่ห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า ๓.๐๐

เมตร

- (ค) สร้างด้วยวัสดุทนไฟ
- (ง) ผนังของอาคารทุกด้านต้องมีช่องระบายอากาศใน

ระดับขีดพื้น”

ข้อ ๒๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘๖ การเก็บก๊าซของสถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้ม ต้องมีปริมาณรวมกันแห่งละไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลิตร เว้นแต่จะตั้งถังก๊าซหุงต้มแยกไว้เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีปริมาณไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยมีระบบท่อและอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มแยกจากกัน และมีระยะห่างระหว่างกลุ่มไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร”

ข้อ ๒๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐๖ และข้อ ๑๐๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

“ข้อ ๑๐๖ ในสถานบริการก๊าซ สถานบริการ
ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วไว้ที่บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ
และบริเวณหัวจ่ายก๊าซหรือบริเวณตู้จ่ายก๊าซ อย่างน้อยบริเวณละหนึ่ง
เครื่อง

ในสถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซจากถังเก็บ
และจ่ายก๊าซต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วไว้ที่บริเวณที่ตั้งถังเก็บ
และจ่ายก๊าซอย่างน้อยบริเวณละหนึ่งเครื่อง

ข้อ ๑๐๗ ในร้านจำหน่ายก๊าซ หรือสถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่
จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ หรือโรงเก็บก๊าซ ซึ่งมีกระป๋องก๊าซและถังก๊าซ
หุงต้มมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดเกิน ๕๐๐ ลิตร ต้องติดตั้งเครื่อง
ส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วไว้ที่บริเวณที่ตั้งหรือเก็บกระป๋องก๊าซและถังก๊าซหุงต้ม
อย่างน้อยบริเวณละหนึ่งเครื่อง เว้นแต่กรณีที่เก็บกระป๋องก๊าซเพียง
อย่างเดียว”

ข้อ ๒๕ ให้ยกเลิกตารางที่ ๑ สำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบ
เหนือพื้นดิน และตารางที่ ๒ สำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ ท้าย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้
ตารางที่ ๑ สำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน และตาราง
ที่ ๒ สำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบและแบบฝังไว้ในดิน ท้ายกฎ
กระทรวงนี้แทน

ข้อ ๓๐ เมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ห้ามเจ้าของสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการก๊าซอยู่ก่อน

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับประกอบกิจการบรรจุก๊าซในสถานบริการที่มี
ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ
เว้นแต่เจ้าของสถานบริการจะได้แก้ไขตัดแปลงถังเก็บและจ่ายก๊าซดังกล่าว
ให้เป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน โดยมีระยะห่างระหว่างผนัง
ถังเก็บและจ่ายก๊าซกับสิ่งอื่นไม่น้อยกว่าระยะห่างที่กำหนดไว้สำหรับถังเก็บ
และจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินตามตารางที่ ๑ และสำหรับถังเก็บและจ่าย
ก๊าซแบบกลบตามตารางที่ ๒ ห้ามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๑ ความในข้อ ๒๕ (๑) ตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ไม่ใช่บังคับกับสถานบริการจำหน่าย
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซอยู่แล้วก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ห้ามมิให้เจ้าของสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับใบ
อนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามวรรคหนึ่ง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง
ตู้จ่ายก๊าซ หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งทำให้ระยะห่างภายในเขตสถานบริการตาม
ข้อ ๒๕ (๑) ตารางที่ ๑ หรือตารางที่ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เปลี่ยนแปลงไป หากผู้นั้นประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสิ่งดังกล่าวแม้แต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้ ภาระงานนั้นเปลี่ยนแปลงไป ผู้นั้นต้องปรับปรุงภาระงานภายในเขตสถาน บริการนั้นทั้งหมดให้เป็นไปตามข้อ ๒๕ (๑) ตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้

ภายใต้บังคับวรรคสอง ให้อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผู้ซึ่งอธิบดี กรมโยธาธิการมอบหมายออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้แก่ผู้ ซึ่งได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวง นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปรากฏว่าถึงเก็บและจ่ายก๊าซของ สถานบริการของผู้ยื่นคำขอเป็นถึงเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน โดยมี ระยะเวลาของถึงเก็บและจ่ายก๊าซ ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม ตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

ข้อ ๓๒ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายถึงก๊าซหุงต้มชนิดที่ติดตั้งเตาก๊าซที่ส่วนบนของ ถังก๊าซหุงต้มชนิดใดผลิตภัณฑ์หรือนำเข้าแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ผู้จำหน่ายถึงก๊าซหุงต้มตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีการเขียนคำว่า "ให้ใช้ห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร หรือแยกเตาก๊าซออกจากถัง

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

ก๊าซ" ด้วยตัวอักษรสีแดง มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย ไว้ที่ด้านข้างของถังก๊าซหุงต้ม

ข้อ ๓๓ ถังก๊าซหุงต้มชนิดที่ติดตั้งเตาก๊าซที่ส่วนบนของถังก๊าซหุงต้มนั้น ที่ใดผลิตหรือนำเข้าแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้เฉพาะห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร หรือโดยใช้เตาก๊าซแยกออกต่างหากจากถังก๊าซหุงต้ม

ข้อ ๓๔ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ห้ามผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซและเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที่บรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานบริการ สถานที่ใช้ก๊าซ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ ร้านจำหน่ายก๊าซ และโรงเก็บก๊าซ ประกอบกิจการดังกล่าวในสถานที่ที่มีติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว ตามที่กำหนดในข้อ ๑๐๖ และข้อ ๑๐๗ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓๕ เจ้าของสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ก่อนวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซก่อนวันที่ข้อ ๑๒๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ สิ้นผลการใช้

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

บังคับถ้าประสงค์จะประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะในสถาน
บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการบรรจุก๊าซและได้ปฏิบัติตามให้สถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ถูกต้องตามข้อ ๑๒๕ (๑) (๒) (๓) และ (๕) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีถึงเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้
ในดินที่มีระยะห่างตามที่กำหนดในตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ แล้วให้อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผู้
ซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการมอบหมายพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุก๊าซให้ได้

ข้อ ๓๖ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

สันติ ชัยวิรัตน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ ๑ สำหรับตั้งเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน

ความจุของ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ (ลิตร)	ระยะต่ำสุด (เมตร)					
	ก	ข	ค	ง	จ	ฉ
๕๐๑-๒,๒๕๐	๓.๐๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๖.๐๐	๑๐.๐๐
๒,๒๕๑-๙,๐๐๐	๗.๕๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๖.๐๐	๑๐.๐๐
๙,๐๐๑-๑๓๕,๐๐๐	๑๕.๐๐	๑.๕๐	๓.๐๐	๑.๕๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐
๑๓๕,๐๐๑-๓๓๗,๐๐๐	๒๓.๐๐	X	๓.๐๐	๑.๕๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐
เกิน ๓๓๗,๐๐๐	๓๐.๐๐	X	๓.๐๐	๑.๕๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐

หมายเหตุ ก = ในกรณีสถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้
ก๊าซ ซึ่งใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ เป็นระยะห่าง
ระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับถนนสาธารณะหรือทาง
หลวงหรือแนวเขตที่ดินหรืออาคารอื่น ถ้ามีระยะน้อยกว่า
 ที่กำหนดต้องมีกำแพงกัน เพื่อให้ได้ระยะตามที่กำหนด
 ซึ่ง (๑) อยู่ห่างจากผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซไม่น้อยกว่าสอง


เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดิ่งเก็บและจ่ายก๊าซ และ (๒) สูงไม่น้อยกว่าแนวเส้นที่ลากจากจุดสูงสุดของดิ่งเก็บและจ่ายก๊าซไปยังจุดสูงสุดของอาคาร (ตามรูปท้ายตารางที่ ๑) แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร และไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร

ในกรณีสถานีบรรจุก๊าซหรือลานบรรจุก๊าซ เป็นระยะห่างระหว่างผนังดิ่งเก็บและจ่ายก๊าซกับถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือแนวเขตที่ดินหรืออาคารอื่น


- ข = ระยะห่างระหว่างผนังดิ่งเก็บและจ่ายก๊าซด้วยกัน
- ค = ระยะห่างระหว่างผนังดิ่งเก็บและจ่ายก๊าซกับรั้วโปร่ง
- ง = ในกรณีที่อยู่ใกล้กับดิ่งเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องมีเขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบเป็นระยะห่างระหว่างผนังดิ่งเก็บและจ่ายก๊าซกับจุดศูนย์กลางเขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบดิ่งเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ในกรณีที่อยู่ใกล้กับดิ่งเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องมีเขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบเป็นระยะห่างระหว่างผนังดิ่งเก็บและจ่ายก๊าซกับผนังดิ่งเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้ลดระยะดังกล่าวลงกึ่งหนึ่ง
- จ = ระยะห่างระหว่างดิ่งเก็บและจ่ายก๊าซกับเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง
- ฉ = ระยะห่างระหว่างผนังดิ่งเก็บและจ่ายก๊าซกับขอบอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซหรือพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซ
- X = $\frac{1}{4}$ ของผลบวกของเส้นผ่านศูนย์กลางของดิ่งเก็บและจ่ายก๊าซที่อยู่ติดกัน

รูปท้ายตารางที่ ๑


รูปที่ ๑ แสดงความสูงของกำแพงกันไฟ และระยะห่างของดักเก็บและจ่ายก๊าซ จากกำแพงกันไฟ เมื่อบริเวณข้างเคียงนอกหรือในเขตที่ดิน เป็นที่ว่างไม่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

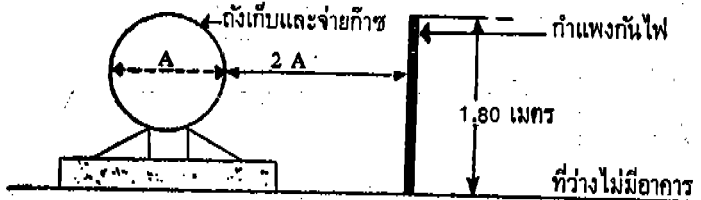

รูปที่ ๒ แสดงความสูงของกำแพงกันไฟ และระยะห่างของดักเก็บและจ่ายก๊าซ จากกำแพงกันไฟ เมื่อบริเวณข้างเคียงนอกหรือในเขตที่ดิน มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

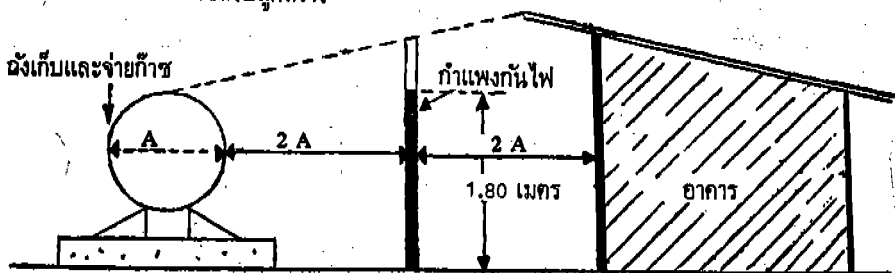

รูปที่ ๓ แสดงระยะห่างของดักเก็บและจ่ายก๊าซและอาคารข้างเคียงจาก กำแพงกันไฟ

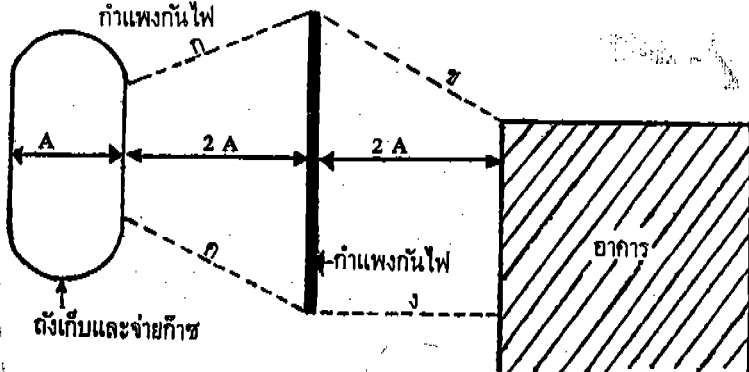

ระยะ ก + ข และ ค + ง ต้องเท่ากัน และมากกว่ารัศมีปลอกกั๊ว

๕

ตารางที่ ๒ สำหรับตั้งเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบและแบบฝังไว้ในดิน

ความจุของ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ (ลิตร)	ระยะทำสุก (เมตร)				
	ก	ข	ค	ง	จ
๕๐๑-๑๐,๐๐๐	๕.๐๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐
๑๐,๐๐๑-๕๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐
๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐	๑๒.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐
เกิน ๑๐๐,๐๐๐	๑๕.๐๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐

- หมายเหตุ**
- ก = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับกำแพงกันไฟหรืออาคารบริการหรือเขตสถานีบริการหรือเขตที่ดิน
 - ข = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซด้วยกัน
 - ค = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับรั้วโปร่ง
 - ง = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง
 - จ = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฝังไว้ในดิน

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ หมายถึง ถังเก็บและจ่ายก๊าซบนดินที่หุ้มด้วยดินทรายหรือวัสดุทนไฟที่ฉาบด้วยปูนก่อ หรือก่อด้วยอิฐ หรือวัสดุทนไฟอย่างอื่น และความหนาของวัสดุที่หุ้มถังไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตรโดยรอบ

ระยะห่างระหว่างถังเก็บและจ่ายก๊าซตาม ก ก หรือ ง ให้วัดจากจุดต่ำสุดของเชิงลาดส่วนที่หุ้มถังเก็บและจ่ายก๊าซ

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน หมายถึง ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนาของผนังและพื้นไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร ซึ่งมีการป้องกันน้ำรั่วซึมผ่านได้ และกลบด้วยทรายน้ำจืดเม็ดหยาบแห้งสนิท มีความหนาของวัสดุที่กลบถังไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตรโดยรอบ มีฝาคอนกรีตเสริมเหล็กปิดที่ส่วนบนของบ่อและบนฝาดังกล่าวมีรูปลักษณะและตำแหน่งของถังเก็บและจ่ายก๊าซแสดงไว้ บ่อคอนกรีตเสริมเหล็กและฐานรากรองรับบ่อต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงและน้ำหนักต่าง ๆ ที่มากกระทำต่อได้โดยปลอดภัย

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้อกำหนด
เกี่ยวกับการบรรจุก๊าซตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๔ บางข้อไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้